

Informacje o wyrobie – Deklaracja zgodności

Wymagania do przewodów spalinowych ze stali

Część 1 Elementy dla systemowych przewodów spalinowych EN 1856-2



1488

Firma

Identyfikator producenta

WOBEX P.P.H.U.
82-200 Malbork
Al. Wojska Polskiego 91
www.wobex.com.pl

Nazwa wyrobu

SYSTEM WKŁADÓW KOMINOWYCH T-450

Nazwisko i funkcja
odpowiedzialnego

Katarzyna Rogalska - Właściciel

Jednostka mianowana:


Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Numer certyfikatu / rok

1488-CPD-0097

Oznaczenie Towarzyszące dokumenty wg. EN 1856 – 2

Komin jednościenny EN 1856-2 – T450 – N1 – W – Vm-L50050 – G500

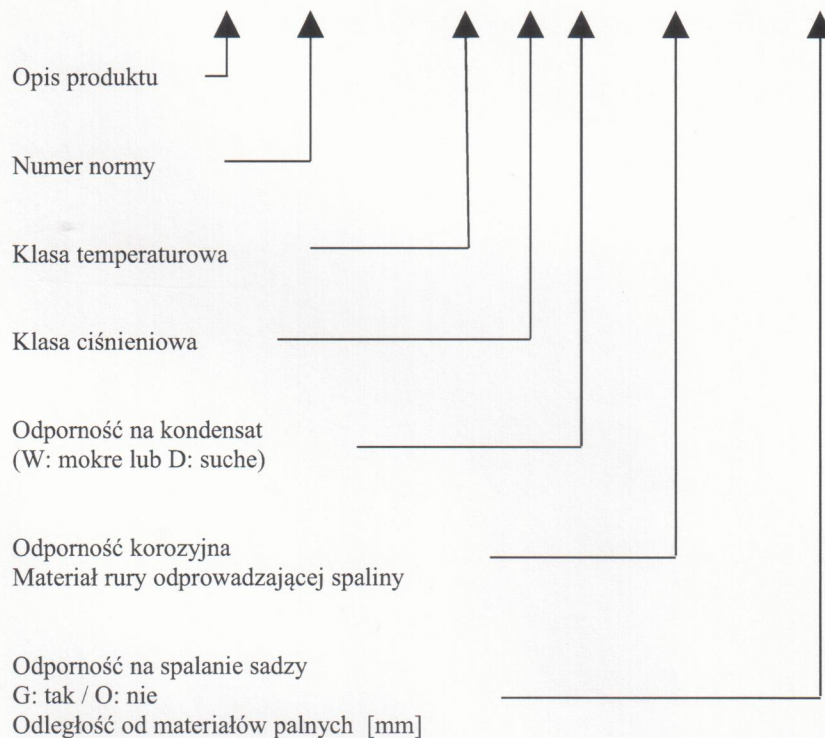

**Jednowarstwowy przewód spalinowy.
Wykonanie jednopłaszczkowe**

Odcinki / kształtki metalowego systemowego
przewodu spalinowego

Opór przepływu
Średnia chropowatość 1mm

Odporność mrozowa / rosy: Tak

Czyszczenie:
Dla czyszczenia przewodu spalinowego dozwolone
jest jedynie używanie sprzętu z tworzywa
sztucznego lub stali nierdzewnej.

Informacje ogólne:

Każdy komin winien być po zamontowaniu zaopatrzonego w tabliczkę znamionową. Tabliczka jest wydawana przy zakupie kompletnego komina montowanego przez autoryzowane firmy montażowe. W przypadku zakupu elementów luzem, tabliczka znamionowa może być wydawana użytkownikowi po przesłaniu dokumentu odbioru komina wraz z oświadczeniem firmy montującej o dokonaniu montażu zgodnie z instrukcją obsługi.

WOBEX P.P.H.U.
WŁAŚCICIEL

Katarzyna Rogalska

03-01-2011